


製造中止

(2017年3月31日)

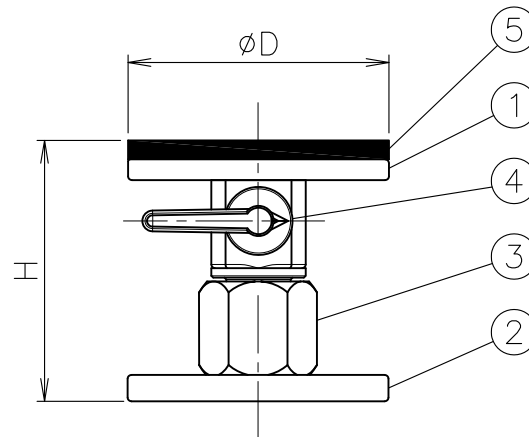

寸法表


単位:mm

呼び	D	H	スパナ サイズ	ソケット 締付トルク
※ 2	69	71~86	27	20N・m
※ 2½	85			25N・m
※ 3	97			25N・m
※ 4	121			30N・m
※ 5	146	76~86	32	40N・m
※ 6	171			45N・m
☆※ 8	222			110N・m

1. 呼び 8 は、上部及び下部フランジの材質がSS400になります。
2. ※印は当社のオリジナル製品を示します。
3. ☆印は受注生産品を示します。

●使用方法

1. バルブ ④を閉じて、ソケット ③を指で回し、高さを低くしてCOS-Tの掃除口に差し込みます。
(下部フランジ ②切り欠き部とCOS-T 継手内部の凸部に合わせてセットして下さい)
2. ソケット ③をスパナで左廻りに回し、上部フランジ ①を上げていきます。
継手に上部フランジ ①のパッキン ⑤部分が圧着している状態で満水テストを行って下さい。
スパナのサイズとソケットの締付トルクは上表を参照して下さい。
3. テスト終了後は、バルブ ④を開き管内の水を完全に抜き取った後、ソケット ③を回して治具を抜き取ります。

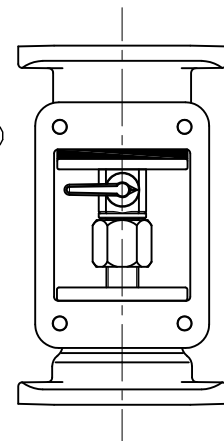

COS-T セット図

※ 本製品は2017年 3月31日にて製造中止とさせていただきます。
代替品は「FCTP (縦・横排水仕様)」をご使用下さい。

5	パッキン	CR		10			
4	バルブ	C3604BD		9			
3	ソケット	CAC202	電気亜鉛めっき	8			
2	下部フランジ	FCD450-10	溶融亜鉛めっき	7			
1	上部フランジ	FCD450-10	溶融亜鉛めっき	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	MD FCTP	名称 MDジョイント COS-T用 満水試験治具				承認 Izumi	製図 Shima
図番	MNAP1214-05	作成 / 更新 2003.12.26 / 2017. 3.31		 ダイドレ 株式会社			