



●溶融亜鉛メッキ蓋付

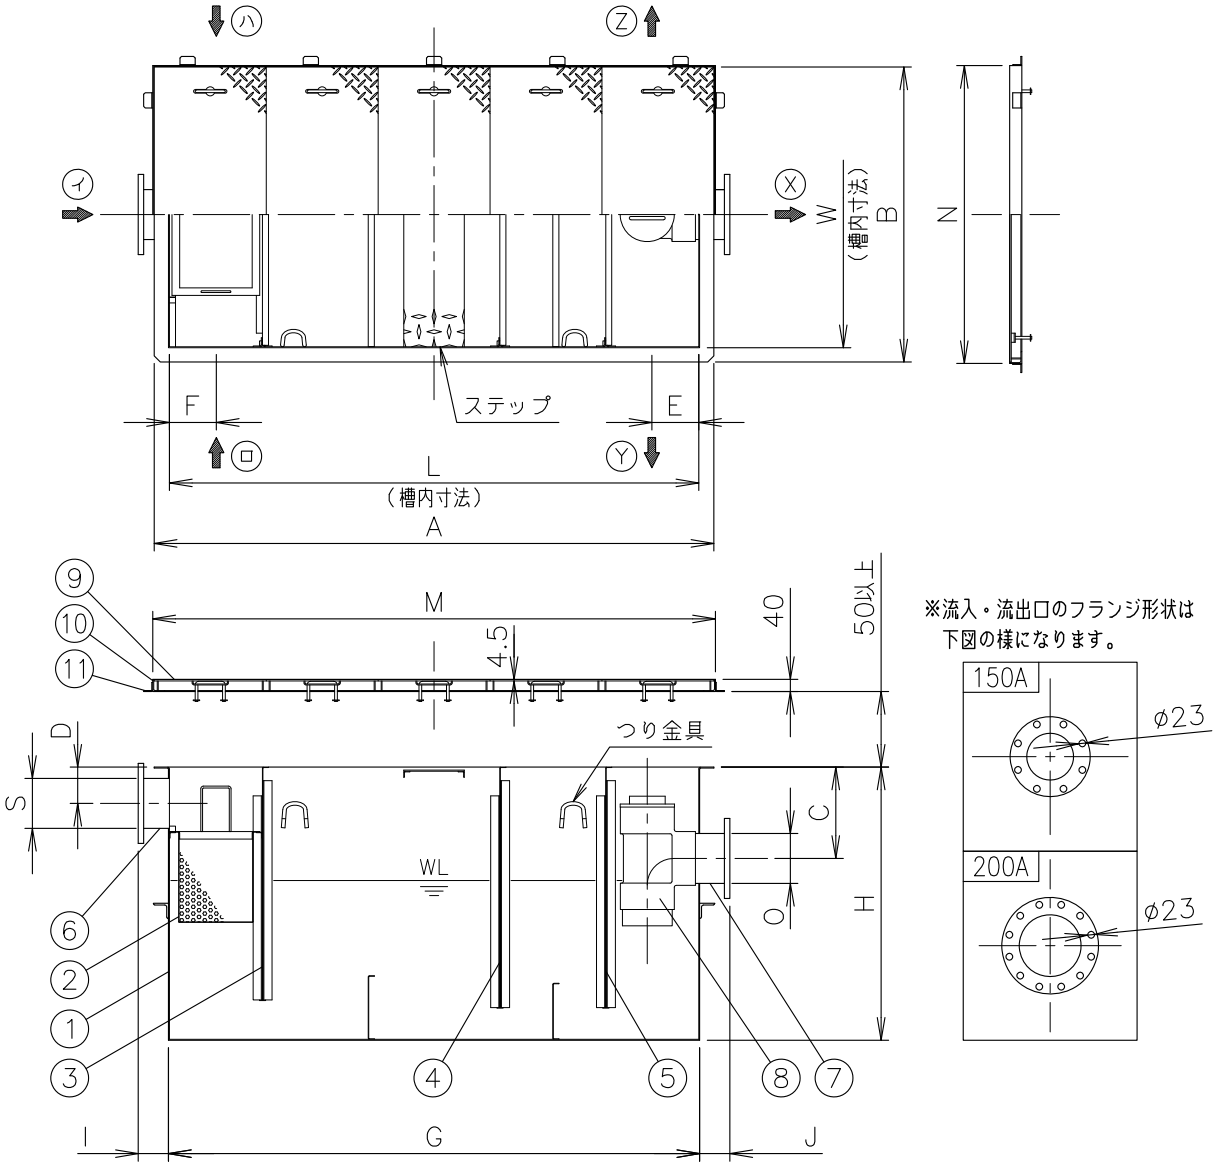

※流入・流出口のフランジ形状は下図の様になります。

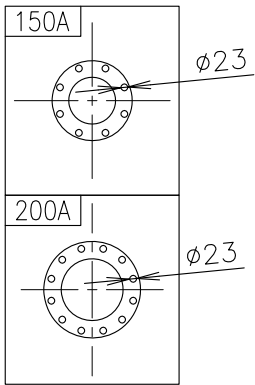

寸法表

単位:mm

品 番	実水量 (ℓ)	許容 流入流量 (ℓ/min)	標準阻集 グリース量 (Kg)	本 体													マンホールふた			
				L	W	H	A	B	C	D	E	F	G	I	J	O	S	M	N	枚数
JIA-I-800T-HG	800	600.0	199.2	1750	875	900	1850	975	302	120	155	155	1756	100	100	150A	150A	1860	985	5
JIA-I-1000T-HG	1000	750.0	249.0	1900	950	1115	2000	1050	468	120	165	165	1906	100	130	150A	200A	2010	1060	6

- ご注文の際は、流入(イ、ロ、ハ)、流出(X、Y、Z)方向をご指示下さい。バスケットの取手の位置も変わります。
- 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 受け枠の設置は、本体上面より50mm以上になる様に設置して下さい。
- 蓋は鋼板製防錆塗装仕様、ステンレス製も御座います。
- 耐荷重仕様の蓋も御座います。お問い合わせ下さい。

6	流入口	SUS304	JIS 5K フランジ	12			
5	仕切板	SUS304	可動式	11	フック	SS400	
4	仕切板	SUS304	可動式	10	受け枠	SUS304	
3	仕切板	SUS304	可動式	9	マンホール蓋	SS400	シマ銅板,溶融亜鉛メッキ
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	8	トラップ管	PVC	
1	本体	SUS304	t3.0	7	流出口	SUS304	JIS 5K フランジ
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	名称 地中埋設専用 パイプ流入式 ステンレス製 大型グリース阻集器					承認 Izumi	製図 Wada
JIA-I-800・1000T-HG							

図番	作成 / 更新
GNAJ0912-00	2020. 9.10 / ****. **. **



ダイドレ 株式会社