


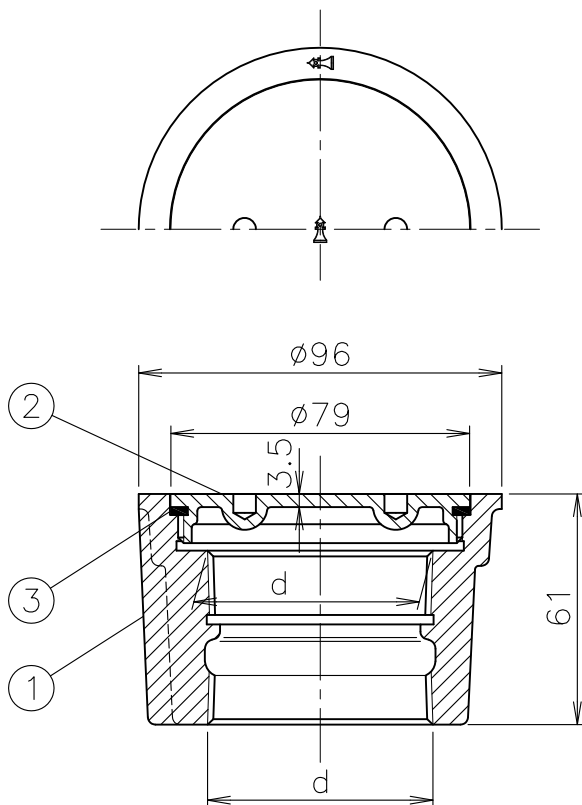

1. d(59.614) ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
2. 蓋の開閉には専用工具K-CO(別売)をご使用下さい。
3. 過大なトルクにて締め付けますと、蓋受けが変形し漏水の原因となりますので、必ず標準締め付トルク(19.6N・m)にて施工を行って下さい。
4. テーパーねじの接続には、シールテープ又はシール剤をご使用下さい。

単位:mm

5				10			
4				9			
3	パッキン	CR		8			
2	蓋	CAC202	ニッケルクロムめっき	7			
1	蓋受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50 COA-RD	名称	非防水層用 床掃除口 (リザーブドレン)	承認	Izumi	製図	Shima
図番	KNAZ0401-00	作成 / 更新	2012. 4. 9 / ****.***	 ダイドレ 株式会社			