



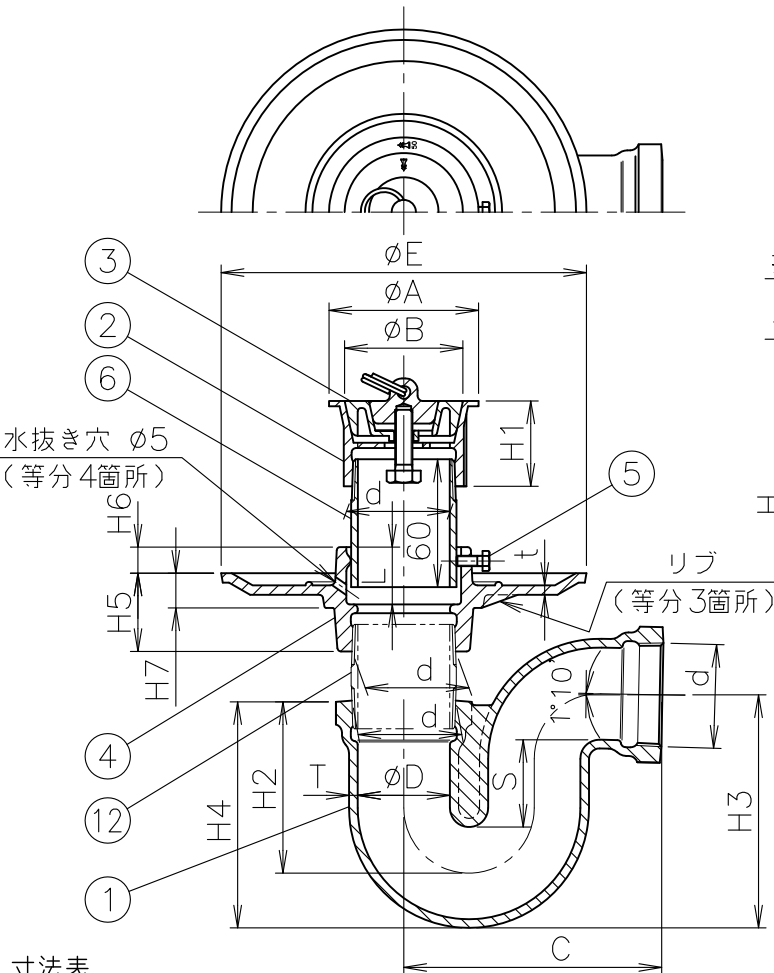

打込金具 固定図

<呼び 40~65>

<呼び 80・100>

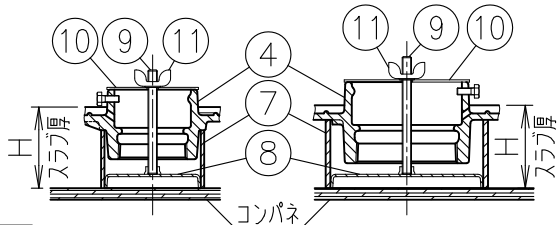

単位:mm

呼び	t	打込金具適用 スペーサー
40	5	VU 65
50	5.5	VU 75
65	5.5	SU 100
80	5.5	VU 125
100	5.5	VU 150

寸法表

品番		ねじ基準径 d	D	A	B	C	E	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	S	L	T
符 号	呼び																	
T15-K	40	47.803	40	71	53	135	190	70~	42	92	118	118	40	15	20	50	31	5
	50	59.614	53	86	68	148	210	70~	49	98.5	134	130	45	15	20	50	33	5
	65	75.184	68	107	85	175	230	70~	56	124	172	163.5	45	20	20	65	35	5.5
	80	87.884	81	126	100	204	240	75~	59	133.5	192	180	50	20	-	65	37	6
	100	113.030	102	161	125	249	270	75~	68	150.5	229	210.5	56	25	-	65	43	7.5

- d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 呼び 40 はシングル共栓になります。呼び 50~100 はW共栓になります。
- 共栓用くさり (M-CH) を用意しております。(別売)
- 防水受けと部番 ⑥ 調節管との接続はビス止め式です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- 部番 ⑥ 調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
- 部番 ⑫ 接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。
- CO(プラグ)付は、別途製作致します。
- 打込施工用の金具が付属しております。
- 御注文の際に、スラブ厚H(コンクリート厚)をご指定下さい。
- スラブ厚(H寸法) 300以上は別途見積りになります。

- 共栓及び枠に傷、へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意下さい。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工して下さい。
- 温泉及び循環式浴槽でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますので、ステンレス製共栓(SNA-O(SU))をご使用下さいませ様お願い致します。
- 共栓を必要以上の力で押し込まないで下さい。
- 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐ引き上げて下さい。また、収める時も同様にまっすぐにもどして下さい。
- ゴム共栓付排水金具(SNAR)への変更も可能です。
- 呼び50~100についてはハンドル式ゴム共栓付排水金具(SNA-K-H, SNAR-H)への変更も可能です。

6	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき	12			
5	ビス	SS400	M6×15×1本	11	ちょうナット	SS	M8/ユニクロめっき
4	防水受け (B-K打込兼用型)	FC150	防錆塗装	10	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
3	共栓 (SNA-K)	CAC202	ニッケルクロムめっき	9	全ねじボルト	SS	M8/ユニクロめっき
2	共栓受け (SNA-K)	CAC202	ニッケルクロムめっき	8	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
1	本体 (P-R)	FC150	防錆塗装	7	スペーサー	塩ビ管	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~100 T15-K	名称	打込兼用型 防水層用 共栓付 床排水トラップ(打込金具付)	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAF1014-03	作成 / 更新	2017.10.25 / 2020.11. 5	 ダイドレ 株式会社			